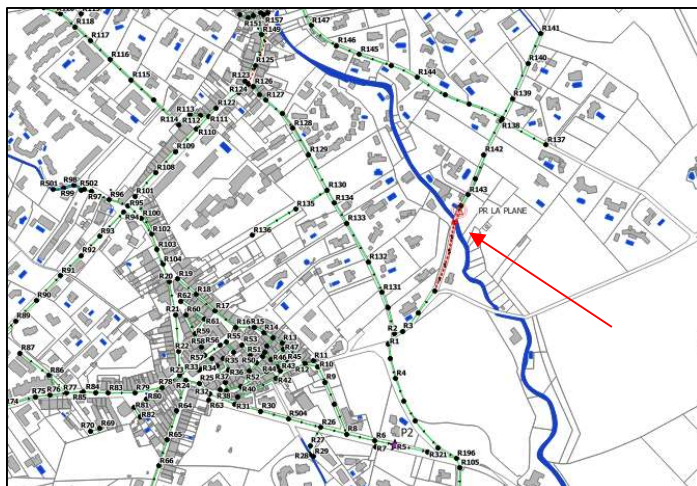


LOCALISATION DU POINT DE MESURE

PARAMETRES MESURES

- | | |
|---|----------------------------------|
| ☐ Débit/volume | ☐ Hauteur |
| ☒ Temps de fonctionnement | ☐ Vitesse |
| ☐ Niveau d'eau | |

PRINCIPE DE MESURE

- | | |
|---|--|
| ☐ Lecture directe | ☐ Loi hauteur-débit |
| ☒ Débit x temps de fonctionnement pompe | ☐ Loi hauteur-vitesse |

TYPE DE MESURE

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☐ Ponctuelle | ☒ Continue |
|-------------------------------------|--|

DONNEES SUR POINT DE MESURE

Poste de refoulement de La Plane

REMARQUES

Le débit appliqué aux pompes est celui calculé lors de l'étalonnage des pompes réalisé dans le cadre du schéma directeur d'assainissement des eaux usées.

TYPE DE POINT DE MESURE DE DEBIT

- | | |
|--|--|
| ☒ Point équipé – télésurveillé | ☐ Point équipé dans le cadre de la campagne |
|--|--|

MATERIEL DE MESURE DE DEBIT

- | | |
|--|---|
| ☐ Pincés ampérométriques | ☐ Débitmètre sur conduite de refoulement |
| ☒ Compteur temps fonctionnement pompes | ☐ Débitmètre bulle à bulle |
| ☐ Sonde de niveau piézométrique | ☐ Débitmètre à effet doppler (mainflo) |
| ☐ Sonde de niveau ultrason | ☐ Canal venturi |

RESULTATS DES MESURES DE DEBIT – CAMPAGNE DU 7/02 au 7/03/2019


VOLUMES MESURES

DATE	Volume m ³ /j	Pluviométrie mm/j
08/02/2019	4	4,0
09/02/2019	5	0,0
10/02/2019	3	0,0
11/02/2019	3	8,0
12/02/2019	4	0,0
13/02/2019	3	0,0
14/02/2019	3	0,0
15/02/2019	4	1,0
16/02/2019	4	0,0
17/02/2019	4	0,0
18/02/2019	3	0,0
19/02/2019	4	17,0
20/02/2019	3	8,0
21/02/2019	4	4,0
22/02/2019	4	0,0
23/02/2019	3	7,0
24/02/2019	4	0,0
25/02/2019	3	0,0
26/02/2019	4	0,0
27/02/2019	4	9,0
28/02/2019	4	4,0
01/03/2019	4	0,0
02/03/2019	4	3,0
03/03/2019	5	21,0
04/03/2019	3	0,0
05/03/2019	3	1,0
06/03/2019	4	0,0


DEBITS DE TEMPS SEC		
	m ³ /h	m ³ /j
Volume minimum	0,1	3
Volume moyen	0,2	4
Volume maximum	0,7	5

Les données du tableau ci-dessus excluent les valeurs par temps de pluie ou de ressuyage

BILAN

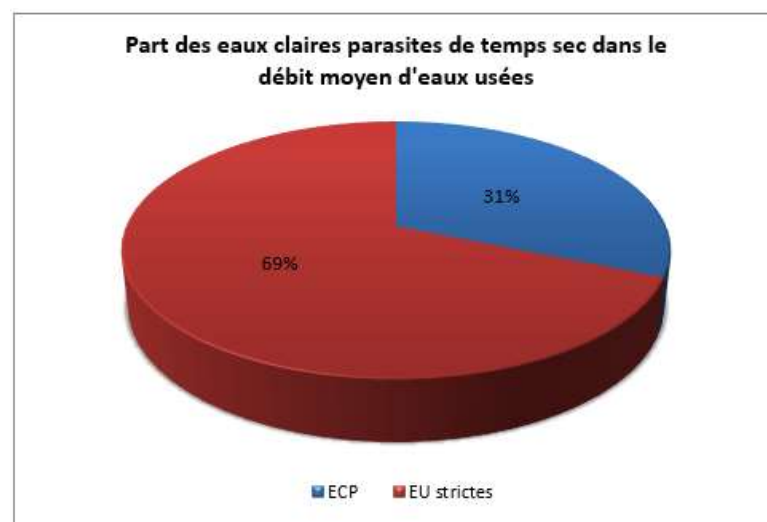

GRAPHE DES VOLUMES HORAIRES

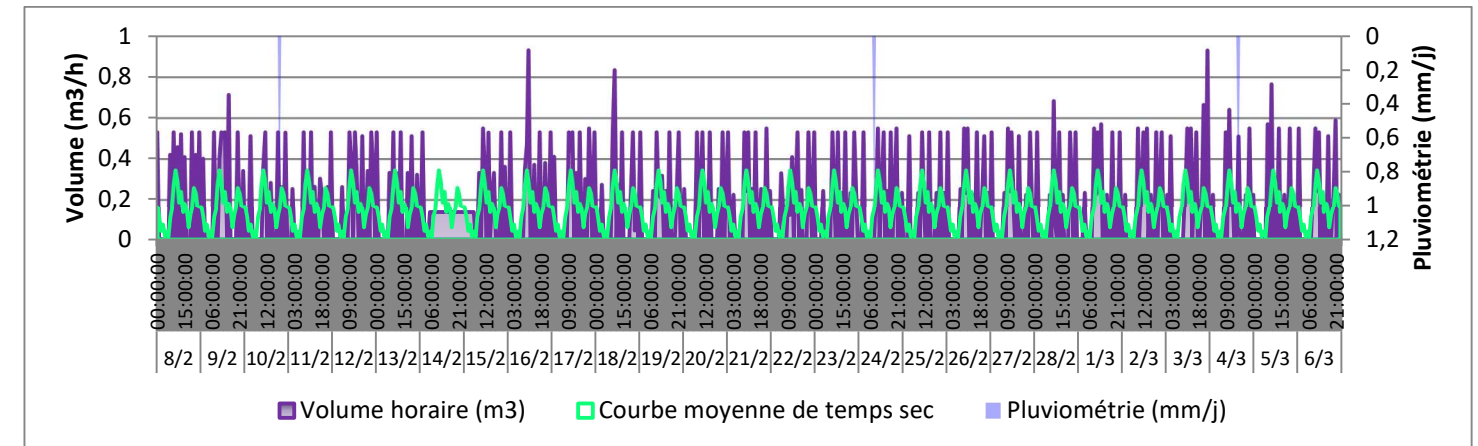

CHIFFRES CLES

TEMPS SEC

Débit moyen journalier de temps sec

4 m³/j

Débit d'eaux claires parasites - ECP

0,05 m³/h

1 m³/j

Méthode de calcul des eaux claires parasites :

Minimum nocturne corrigé

Ratio appliqué

80%

Débit moyen journalier d'eaux usées strictes - EU strictes

3 m³/j

Population équivalente (ratio de 150 l/j/EH)

17 EH

Coefficient de pointe horaire de temps sec

4,43

REMARQUES