





Filière	Fosse septique avec épandage	Date de mise en service	2004
Capacité nominale annoncée	80 EH	Date de visite	06/02/2019
Milieu récepteur	Sans objet (infiltration)		

LOCALISATION IGN

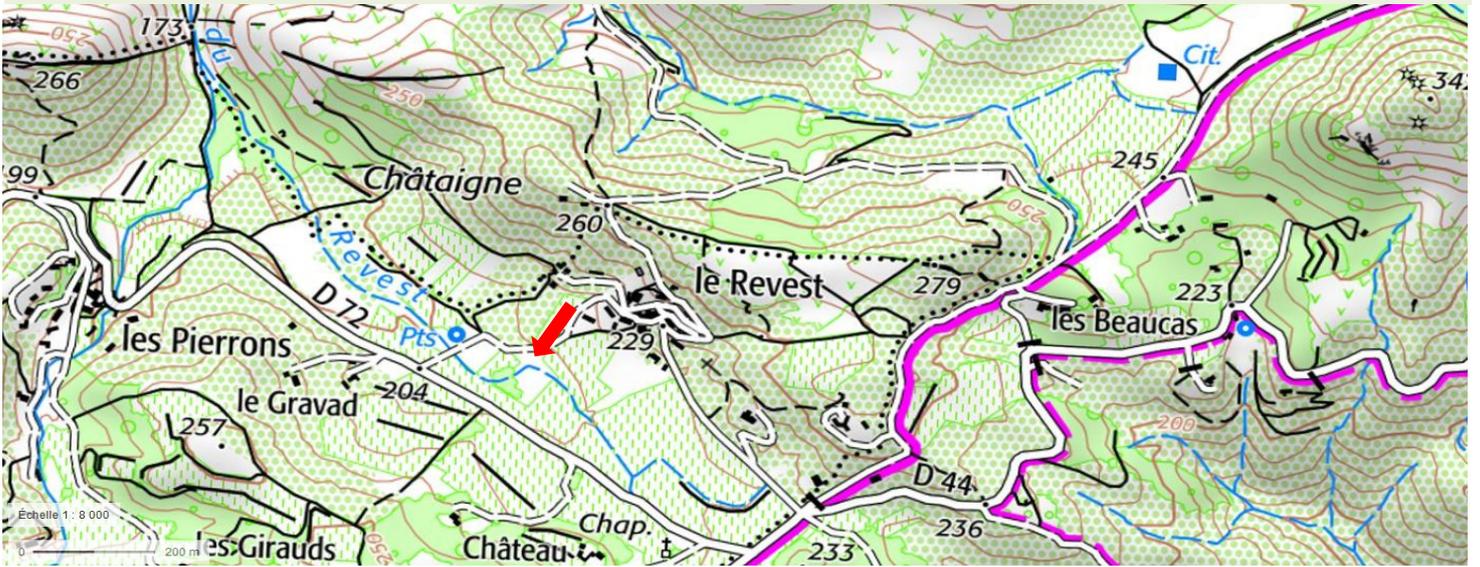

LOCALISATION SUR VUE AERIENNE ET CADASTRALE

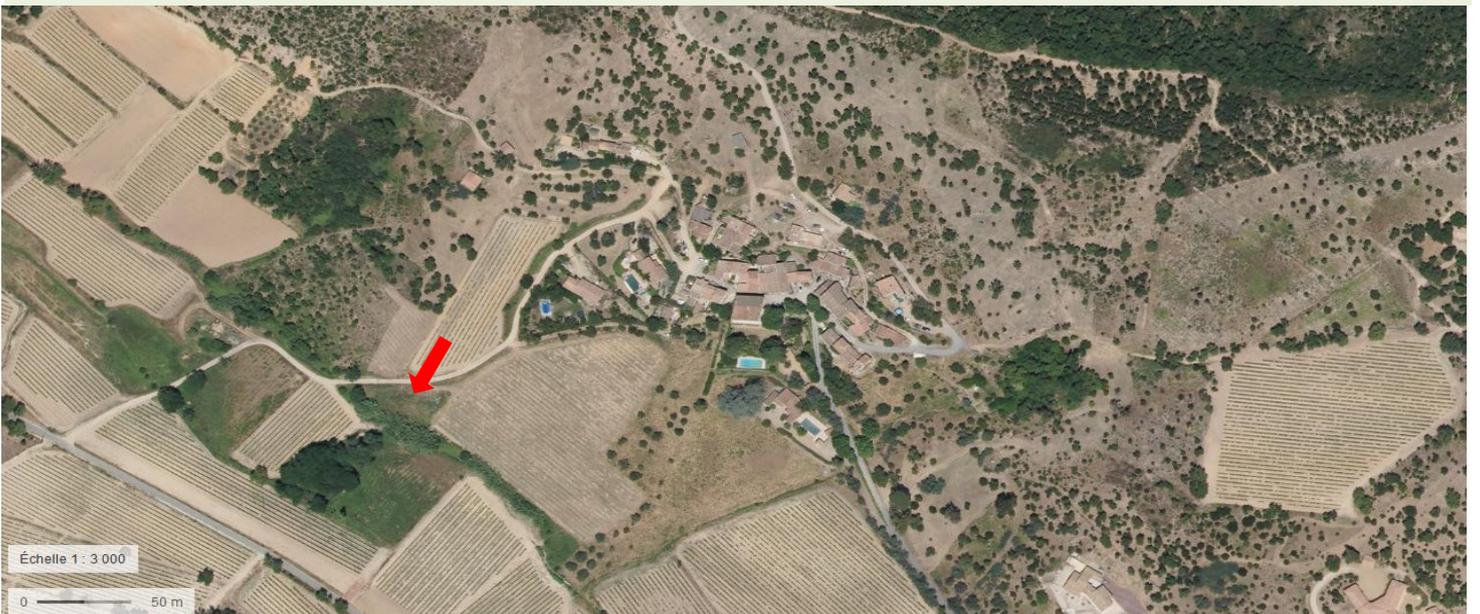

VUE D'ENSEMBLE



**SYNTHESE TECHNIQUE**

SYNOPTIQUE DE LA STATION D'EPURATION



INDICATEURS DE SYNTHESE

Age
Etat



Performances
Impact milieu



COMMENTAIRE

Charges entrantes non estimées. Les performances et le taux de saturation de la station ne peuvent être évalués
Le volume de la fosse septique semble un peu faible au regard de la capacité nominale annoncée (ratio classique de 450 l/EH).


CARACTERISTIQUES SYSTEME D'ASSAINISSEMENT ET EFFLUENTS ENTRANTS
RESEAU

Type séparatif
500 ml
0 Postes de relèvement

Source(s) : Cartographie SIG des réseau xd'eaux usées de la commune

EAU BRUTE

	DBO5	DCO	MES	NTK	PT	
Concentration moyenne	-	-	-	-	-	
Concentration maximum	-	-	-	-	-	
Charge moyenne	-	-	-	-	-	
Charge maximum	-	-	-	-	-	Population théoriquement raccordée
Charge moyenne	-	-	-	-	-	80 EH
Ratios	DCO/DBO5 -		DBO/MES -		DBO5/N/P -	

Source(s) :

	Charge hydraulique			Débit entrant
	Temps sec	Temps pluie	Globale	
moy.	-	-	-	-
max	-	-	-	X

Source(s) :

Industriels raccordés	Non	Produits de curage	Non
Matières de vidange	Non	Graisses extérieures	Non

CAPACITE NOMINALE DE LA STATION D'EPURATION

	DBO5	DCO	MES	NTK	PT	Vol	Qp
Concentration	-	-	-	-	-		
Charge	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-		

Limitée par :

Source(s) :

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA STATION D'EPURATION

File Eau Filière : dégrillage - fosse septique - préfiltre - chasse mécanique - épandage

Etat génie civil : vieillissant

Equipement :

File Boues Filière : Sans objet

Etat génie civil : Sans objet

Equipement : Sans objet

Installations de commande Armoire électrique : Sans objet

Automatisme : sans objet

Supervision : sans objet

Groupe électrogène : sans objet

Télésurveillance : Sans objet

Auto-surveillance By-pass : Sans objet

Entrée station : pas équipée

Sortie station : Pas équipé

Boues : pas équipées

Mesures process : sans objet

Sécurité Clôture : Pas de clôture

Portail : Pas de portail

Accès aux ouvrages : RAS

Accès aux équipements : RAS

Protection : Sans objet

**DESCRIPTIF DETAILLE**

DEGRILLEUR

Source des données : Document technique SOGREAH

Pas de données spécifiques

FOSSE SEPTIQUE

Source des données : Document technique SOGREAH

Dimensions : 4,90 x 2,5 m

Base de dimensionnement : 80 habitants raccordés en période de pointe (100 l/j/habitant)

Volume de la fosse : 20 m³

PREFILTRE EN AVAL DE LA FOSSE

Source des données : Document technique SOGREAH

Volume du préfiltre : 1500 litres

Matériau filtrant à remplacer tous les 2 à 3 ans

SYSTEME D'ALIMENTATION DE L'EPANDAGE

Source des données : Document technique SOGREAH

Chasse mécanique

EPANDAGE

Source des données : Document technique SOGREAH

300 m² de surface d'épandage



10 drains de 20 m de longueur





DESCRIPTIF DETAILLE

SYNOPTIQUE DE LA STATION D'EPURATION

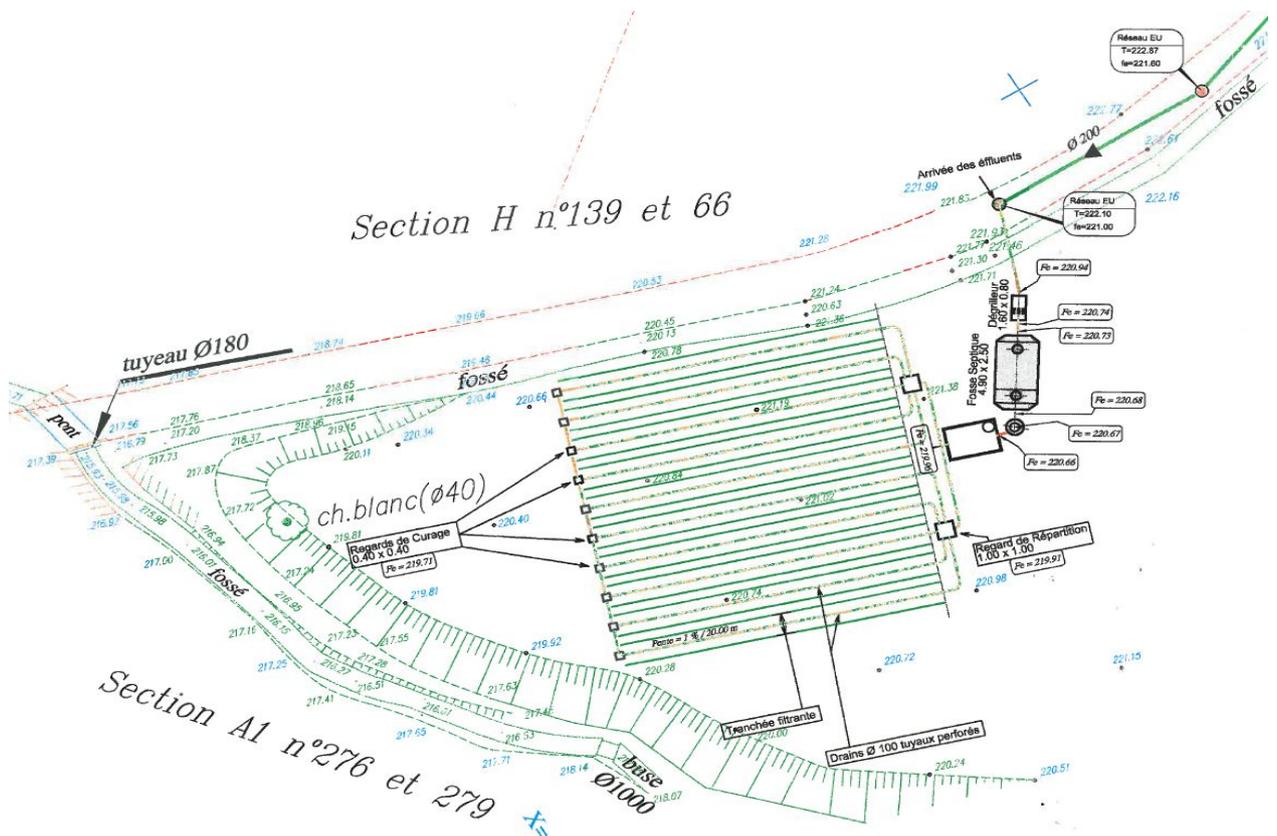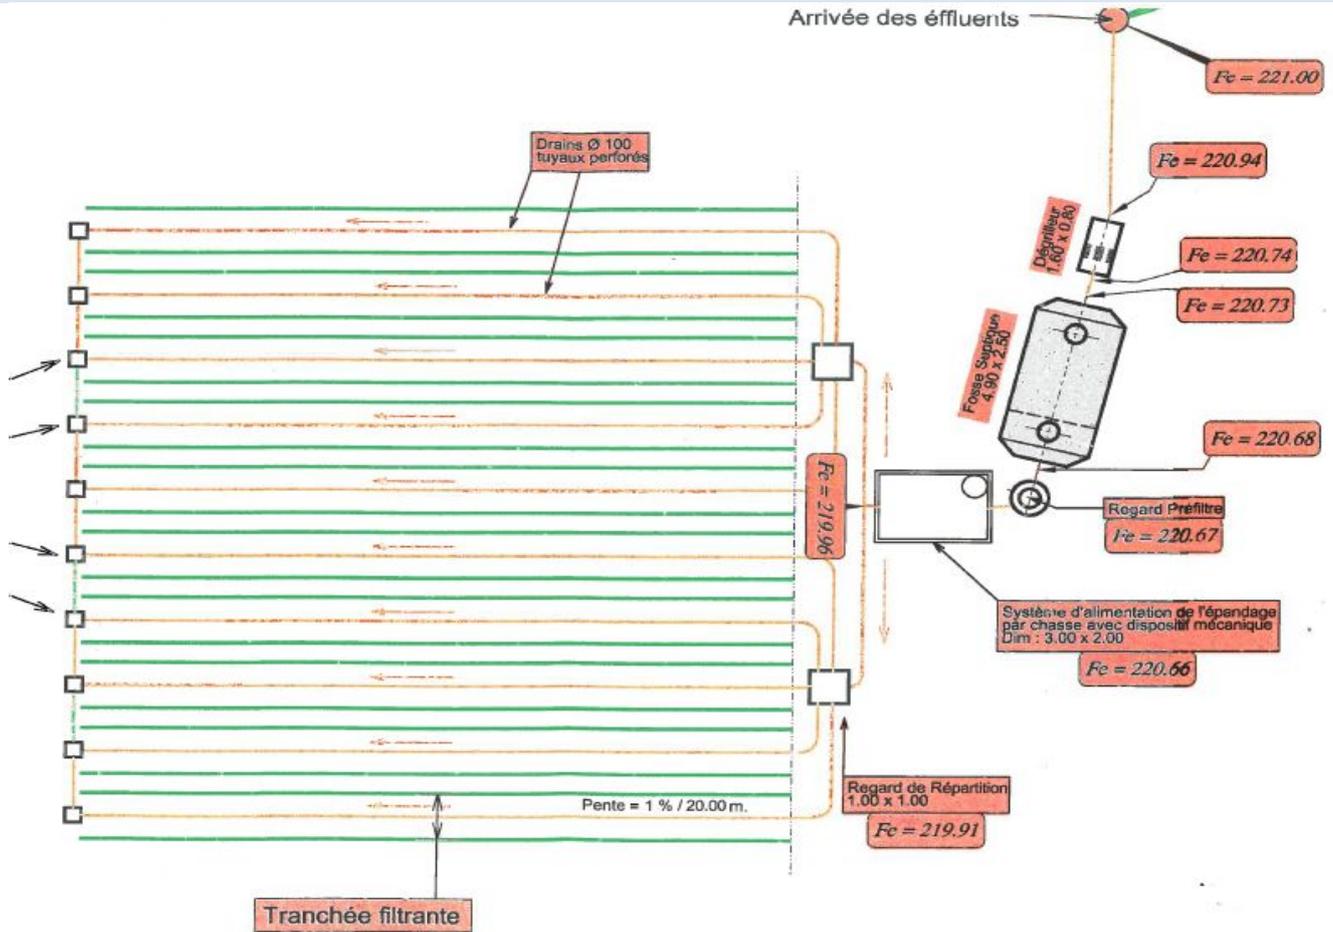

Source : Document technique SOGREAH