

RESULTATS DES MESURES DE DEBIT – CAMPAGNE DU 7/02 au 7/03/2019


VOLUMES MESURES

DATE	Volume m ³ /j	Pluviométrie mm/j
08/02/2019	22	0,0
09/02/2019	22	0,0
10/02/2019	22	1,0
11/02/2019	20	0,0
12/02/2019	20	0,0
13/02/2019	21	0,0
14/02/2019	18	0,0
15/02/2019	25	0,0
16/02/2019	19	0,0
17/02/2019	20	0,0
18/02/2019	18	0,0
19/02/2019	16	0,0
20/02/2019	20	0,0
21/02/2019	18	0,0
22/02/2019	19	0,0
23/02/2019	18	0,0
24/02/2019	21	1,0
25/02/2019	19	0,0
26/02/2019	21	0,0
27/02/2019	20	0,0
28/02/2019	18	0,0
01/03/2019	17	0,0
02/03/2019	19	0,0
03/03/2019	23	0,0
04/03/2019	21	1,0
05/03/2019	20	0,0
06/03/2019	20	0,0

DEBITS DE TEMPS SEC		
	m ³ /h	m ³ /j
Volume minimum	0,2	18
Volume moyen	0,8	20
Volume maximum	2,7	22

Les données du tableau ci-dessus excluent les valeurs par temps de pluie ou de ressuyage

GRAPHE DES VOLUMES HORAIRES

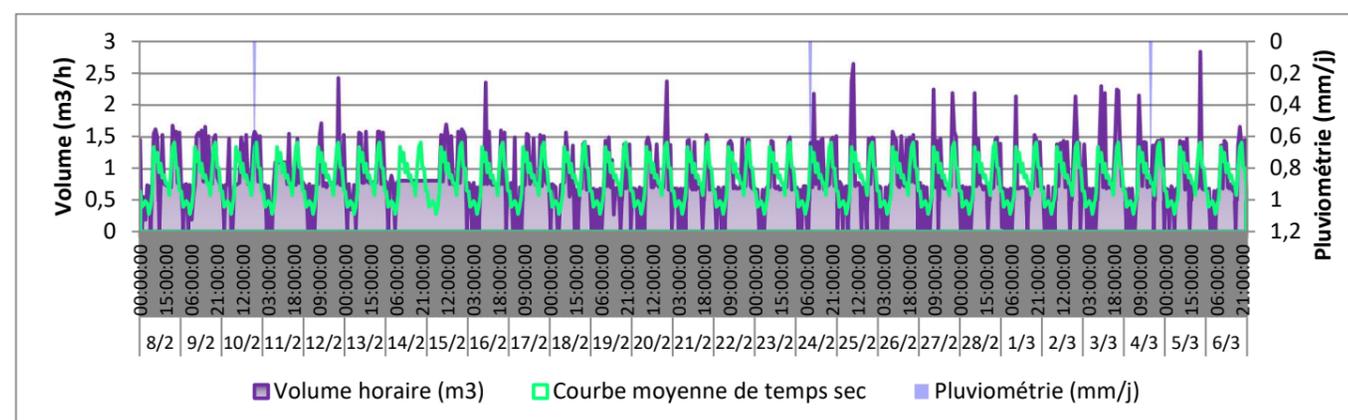

CHIFFRES CLES

TEMPS SEC


Débit moyen journalier de temps sec: 20 m³/j
 Débit d'eaux claires parasites - ECP: 0,16 m³/h
 4 m³/j

Méthode de calcul des eaux claires parasites : Minimum nocturne corrigé
 Ratio appliqué: 80%

Débit moyen journalier d'eaux usées strictes - EU strictes: 16 m³/j
 Population équivalente (ratio de 150 l/ÉH): 107 ÉH

Coefficient de pointe horaire de temps sec: 3,21

BILAN

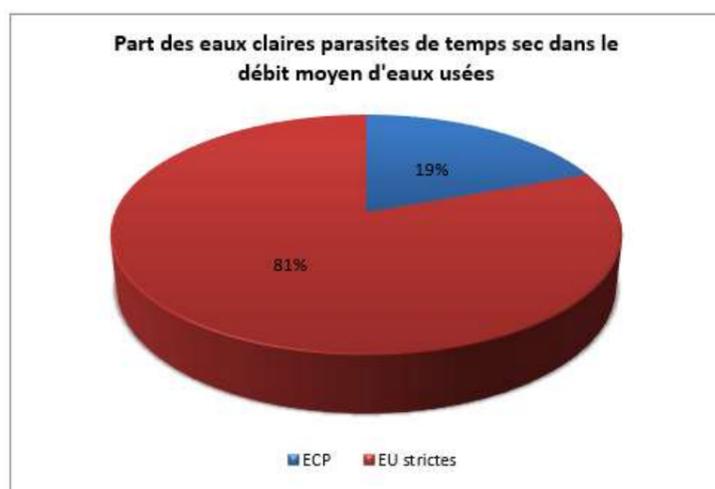

REMARQUES