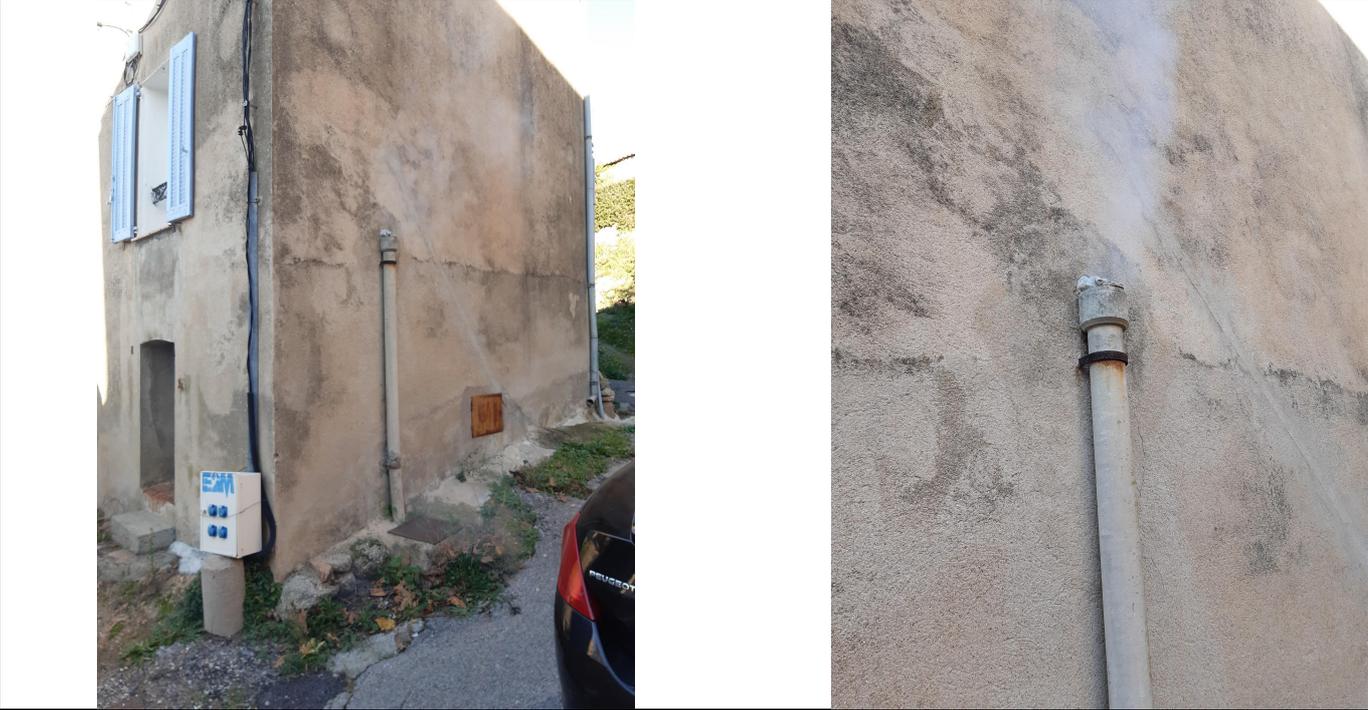


FICHE D'ANOMALIE		Fiche N° 16	
 GOLFE DE ST TROPEZ	Commune : PLAN DE LA TOUR		
	Date : 09/12/2020	Intervenant : B. GUISIANO / E. PATOIZEAU	
Caractéristique de l'anomalie			
Domaine :	Public <input type="checkbox"/>	Privé <input checked="" type="checkbox"/>	
Situation/Adresse :	Hameau le Revest		
Numéro compteur :	Inconnu		
Photos des anomalies, plans :			
			
Anomalie(s) constatée(s) :			
Gouttière(s) :	<input type="checkbox"/>	Regard(s) non étanche(s) :	<input type="checkbox"/>
Avaloir(s) :	<input type="checkbox"/>	Tampon(s) non étanche(s) :	<input type="checkbox"/>
		Canalisation défectueuse :	<input checked="" type="checkbox"/>
Boîte de branchement :	Non étanche <input type="checkbox"/>	Absente	<input type="checkbox"/>
Autres :			
Travaux préconisés / Actions à prévoir :			
Contrôler les installations intérieures* :	<input type="checkbox"/>		
<i>*Contrôle de conformité des installations de collecte intérieures</i>			
Réaliser une inspection vidéo :	<input type="checkbox"/>		
Autres :	Réparation de la canalisation private		